


 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kieu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLD.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 1/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP TẠI NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH

Số: 010926/YTLD-SGX

ĐỊA CHỈ: ẤP 34, XÃ HƯNG LONG, TP. HỒ CHÍ MINH

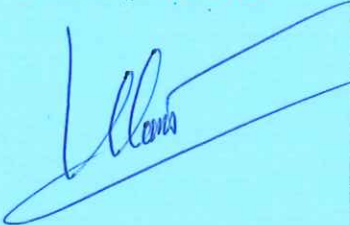Soạn thảo bởi Phó BP ATVSLĐ 	Soát xét bởi Phó Tổng giám đốc 	Phê duyệt bởi Tổng Giám đốc  
Họ tên: Lê Văn Liêm	Họ tên: Huỳnh Ngọc Giang	Họ tên: Vũ Ngọc Tâm
Ngày ký: 31/8/2026	Ngày ký: 04/09/2026	Ngày ký: 07/09/2026



Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM
Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869

NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH

Số trang : Trang 2/13

Tên tài liệu

KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP

[illegible]

Ullas

 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 3/13
Tên tài liệu	KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

PHẦN I MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu về Cơ sở:

- **Tên cơ sở:** Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh

+ Địa chỉ: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước, Ấp 34, xã Hưng Long, TP. Hồ Chí Minh.

+ Quản lý, điều hành Nhà máy: Ông **Huỳnh Ngọc Giang** – Phó Tổng giám đốc;

- **Chủ sở hữu:** Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh

+ Địa chỉ trụ sở: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh.

+ Đại diện: Ông **Vũ Ngọc Tâm** – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

+ Điện thoại: (028).32829244 - (208).39971869.

- **Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh** được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6538/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015; được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM tại Quyết định số 465/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018 và được cấp Giấy phép môi trường số 137/GPMT-BTNM ngày 09/05/2023.

- **Quy mô, chức năng hoạt động sản xuất:** Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh có diện tích đất là 47,62 héc ta, hiện có 16 nhà xưởng, 16 hồ bê tông chứa bùn thải, 4 bể bê tông hàn phủ bạt HDPE kín ủ bùn Biogas, 12 tuyến đường giao thông nội bộ được tráng nhựa và bê tông rộng từ 7 đến 10m; xe cơ giới siêu trường, siêu trọng đưa chất thải, vật tư vào đến các nhà xưởng; Công nhân viên làm việc tại Nhà máy trong giờ hành chính từ 200 đến 250 người/ ca, ngoài giờ hành chính khoảng từ 20 đến 30 người một thời điểm; quy mô công suất xử lý bùn thải, chất thải không nguy hại khoảng 5.200 m³/ngày, với các hạng mục sau:


Số TT	Hạng mục công nghệ đầu tư	Công suất đưa vào sử dụng
1	Hệ thống xử lý bùn đặc	1.000 m ³ /ngày
2	Hệ thống xử lý bùn lỏng	1.300 m ³ /ngày
3	Hệ thống xử lý bùn bùn kênh rạch	1.600 m ³ /ngày
4	Hệ thống xử lý bùn đất	500 m ³ /ngày
5	Hệ thống xử lý bùn bentonite	800 m ³ /ngày
6	02 Lò đốt CTNH	02 lò x 1.000 kg/h = 48 tấn/ngày
7	Hệ thống sản xuất gạch không nung	100 tấn/ngày
8	Hệ thống hầm Biogas	200 tấn/ngày

Chữ ký

 Saigon Xanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 4/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

9	Hệ thống tái chế nhựa	30 tấn/ngày
10	Hệ thống xử lý lục bình	3.000 m ³ /ngày

2. Tọa độ vị trí Nhà máy XLBT Sài Gòn Xanh (Cơ sở)

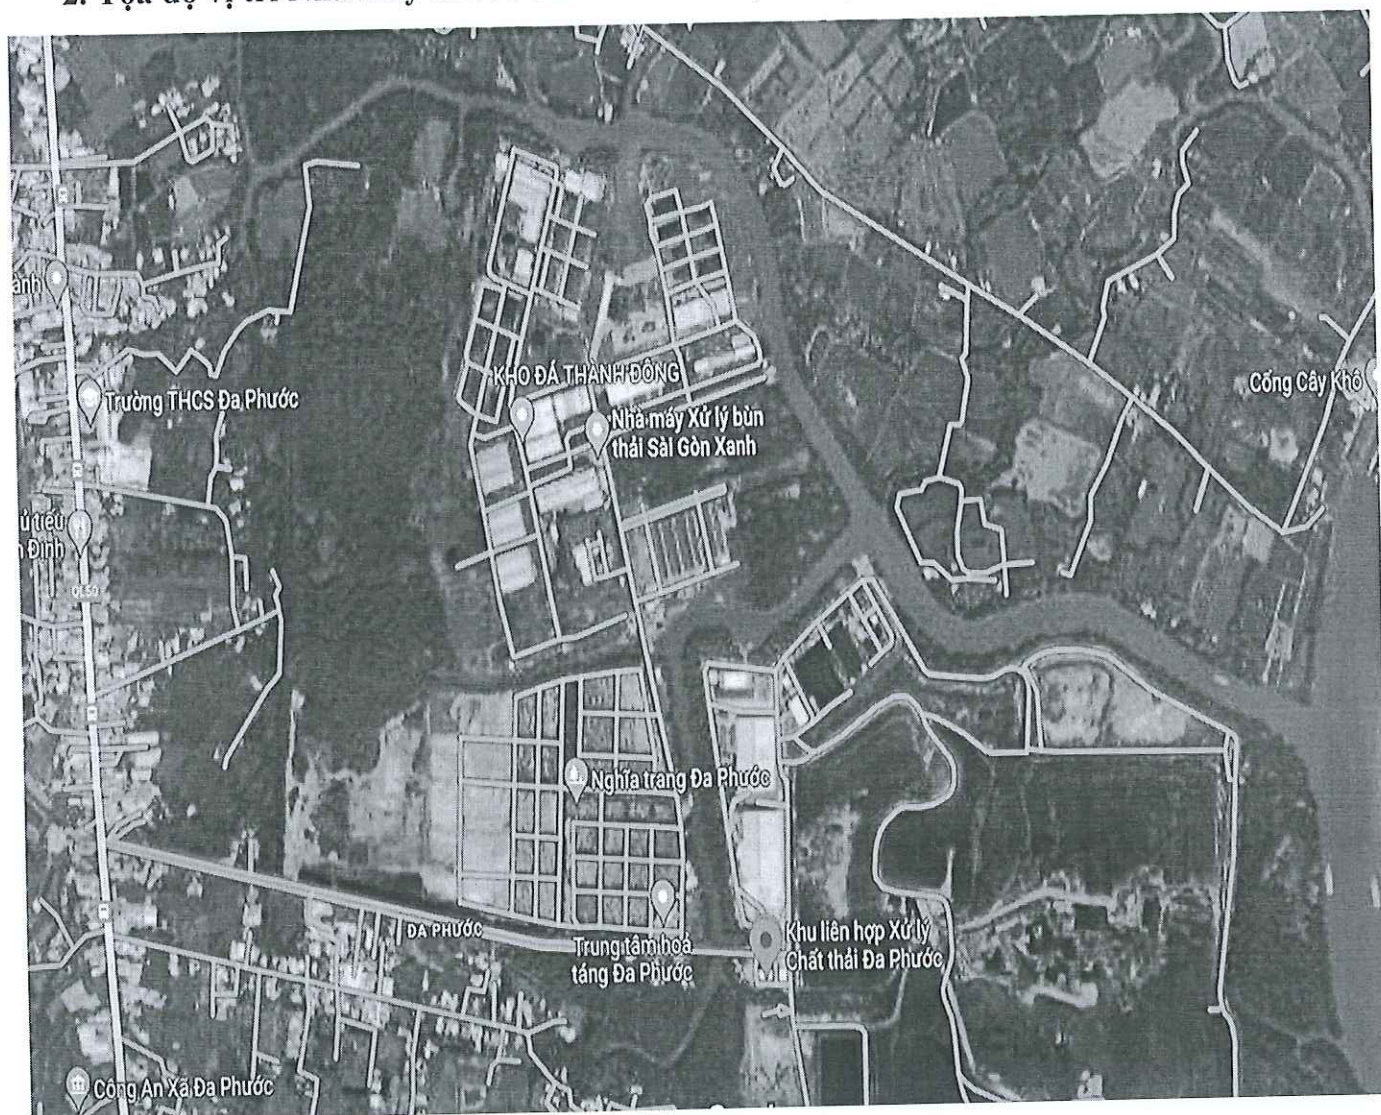

PHẦN II NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP

1. Căn cứ pháp lý xây dựng Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp:

- Điều 16, 78, 79 Luật An toàn, Vệ sinh lao động – Số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Nghị định Số: 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động; Nghị định Số: 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; các văn bản pháp luật về y tế lao động có liên quan.

 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 5/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;
- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
- Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2. Mục đích, yêu cầu, phạm vi áp dụng:

2.1. Mục đích: Để chủ động, sẵn sàng nguồn lực, phương án ứng cứu khẩn cấp các sự cố, tai nạn lao động, PCCC, sự việc khác trong quá trình tiếp tiếp nhận, xử lý bùn thải tại Nhà máy xử lý bùn thải (XLBT) Sài Gòn Xanh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Công ty và khách hàng đến Nhà máy.

2.2. Yêu cầu: Chấp hành nghiêm pháp luật; đánh giá, nhận diện khả năng xảy ra các tình huống, sẵn sàng nguồn lực, ứng cứu khẩn cấp các tình huống theo phương án xử lý tại chỗ và sự hỗ trợ của tổ chức ở gần, địa phương và cơ quan chức năng trong việc tổ chức ứng cứu khẩn cấp hiệu quả.

2.3. Phạm vi áp dụng: Xử lý tình huống ứng cứu khẩn cấp tại Nhà máy XLBT Sài Gòn Xanh khi có sự việc gây tác hại đến sức khỏe, tính mạng đối với cán bộ công nhân viên (CB CNV) Công ty Sài Gòn Xanh, nhà thầu, khách đến Nhà máy XLBT Sài Gòn Xanh làm việc, cung ứng sản xuất và thăm quan.

3. Nhận diện nguy cơ xảy ra tình huống ứng cứu khẩn cấp

Tại Nhà máy XLBT Sài Gòn Xanh (Nhà máy) có các nguy cơ xảy ra các sự cố cần ứng cứu khẩn cấp như sau:

- (1) Sự cố cháy nổ cần cứu nạn;
- (2) Bỏng do bề mặt nóng, hơi nóng từ lò đốt do bị sự cố kỹ thuật; sự cố hóa chất bắn vào mắt, da; CB CNV bị say nắng, sốc nhiệt;
- (3) Sự cố ngạt khói, thiếu o xy do cháy; khi làm việc trong không gian hạn chế như hầm biogas, bể, hố, cống, đường ống hoặc khu vực kín thiếu o xy; sự cố rò rỉ khí sinh học (biogas) gây ngạt thở;
- (4) Tai nạn do vật sắc nhọn gây thương tích, bắt cấn trong vận hành máy móc thiết bị gây thương tích, tai nạn do vật nặng va chạm, rơi đè lên người lao động;
- (5) Tai nạn té ngã, tai nạn giao thông trong nhà máy;
- (6) Sự cố điện giật, sét đánh;

Chữ ký

 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 6/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

(7) Sự cố đuối nước;

(8) Bệnh lý cấp về tim mạch, hô hấp, tiêu chảy, rắn cắn với CB CNV tại Nhà máy.

4. Chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác ứng cứu khẩn cấp

4.1. Nhân lực: Thành lập Mạng lưới ứng cứu khẩn cấp tại Nhà máy (có danh sách đính kèm) và huy động CB CNV trong giờ hành chính ít nhất 50 người, ngoài giờ hành chính ít nhất 10 người.

4.2. Phương tiện, thiết bị phục vụ ứng cứu khẩn cấp:

4.2.1. Danh mục thiết bị có trong túi cứu thương tại Nhà máy:

Số TT	YÊU CẦU TRANG BỊ TỐI THIỂU	TÚI A	TÚI B	TÚI C	GHI CHÚ
1	Băng dính (cuộn)	2	2	4	
2	Băng kích thước 5x200cm (cuộn)	2	4	6	
3	Băng kích thước 10x200cm (cuộn)	2	4	6	
4	Băng kích thước 15x200cm (cuộn)	1	2	4	
5	Băng tam giác (cái)	4	4	6	
6	Băng chun	4	4	6	
7	Gạc thấm nước (10 miếng/gói)	1	2	4	
8	Bông hút nước (gói 10g)	5	7	10	
9	Garô cao su 6x100cm (cái)	2	2	4	
10	Garô cao su 4x100cm (cái)	2	2	4	
11	Kéo cắt băng	1	1	1	
12	Panh không mẫu thẳng kích thước 16-18cm	2	2	2	
13	Panh không mẫu cong kích thước 16-18cm	2	2	2	
14	Găng tay khám bệnh (đôi)	5	10	20	
15	Mặt nạ phòng độc thích hợp	1	1	2	
16	Nước muối sinh lý NaCl 0.9% (chai 500ml)	1	3	6	
17	Dung dịch sát trùng (lọ):				
	Cồn 70°	1	1	2	
	Dung dịch Betadine	1	1	2	
18	Kim băng an toàn (các cỡ)	10	20	30	

 <i>Saigonxanh</i>	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLD.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 7/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH		
	KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

19	Tấm lót nylon không thấm nước	2	4	6	
20	Phác đồ sơ cứu	1	1	1	
21	Kính bảo vệ mắt	2	4	6	
22	Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong tủ	1	1	1	
23	Nẹp cổ (cái)	1	1	2	
24	Nẹp cánh tay (bộ)	1	1	1	
25	Nẹp cẳng tay (bộ)	1	1	1	
26	Nẹp đùi (bộ)	1	1	2	
27	Nẹp cẳng chân (bộ)	1	1	2	

4.2.2. Bộ dụng cụ cứu nạn: Búa tạ (5kg) 1 cái, rùu 1 cái, xà ben 1,2m 1 cái, kiềm cắt cộng lực 1 cái, nón & ủng bảo hộ 5 bộ, câu liềm cán 2m cách điện 1 cái, dây thùng sợi xelulo đường kính 2cm một cuộn 20m, thang nhôm 3m 1 cái.

4.2.3. Hệ thống chữa cháy: 4 hệ thống máy bơm chữa cháy phân bố tại các nhà xưởng, 80 bình chữa cháy xách tay bố trí tại các nhà xưởng thuộc Nhà máy.

4.2.4. Xe máy cơ giới trung dụng tại chỗ: 2 xe bồn (14m³ và 10m³) sẵn sàng hỗ trợ chữa cháy, 2 xe nâng, 2 máy xúc.

4.3. Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ (Chỉ huy hiện trường chỉ đạo mới gọi)

Số TT	Tên cơ quan, đơn vị	Số điện thoại	Ghi chú
1	Ủy ban nhân dân xã Hưng Long	028.3769.1060	Gọi giờ hành chính
2	Đội CC&CNCH khu vực 20	114 - 028.3759.4694	Gọi 24/7
3	Công an xã Hưng Long	028.3779.0382	Gọi 24/7
4	Đơn vị điện lực Bình Chánh	1900.54.54.54	Gọi 24/7
5	Cơ quan y tế	115	Gọi 24/7
	(Các cơ quan liên quan khác)		

5. Các bước xử lý chung khi xảy ra sự cố, tại nạn cần ứng cứu khẩn cấp

Bước 1. Tổ trưởng: Ngừng ngay việc, ngắt ngay nguồn điện, khóa van gas hoặc dừng máy móc gây nguy hiểm; đánh giá nhanh hiện trường, nhận định có nạn nhân cần cứu nạn,

(Chữ ký)

 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 8/13
Tên tài liệu	KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

đảm bảo biện pháp an toàn tiếp cận nạn nhân, đảm bảo khu vực xung quanh an toàn, không để xảy ra tai nạn thứ phát cho người ứng cứu.

Bước 2. Cảnh báo và thông báo khẩn cấp: Tri hô để mọi người biết, đồng thời gọi điện ngay cho Bộ phận Y tế Nhà máy, Đội ứng cứu sự cố hoặc người quản lý trực tiếp; cung cấp rõ thông tin về địa điểm, số lượng nạn nhân và loại tai nạn điện giật, ngã cao, kẹt máy, cháy nổ,...

Bước 3. Sơ cứu và cấp cứu ban đầu: Tạm đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm; đưa nạn nhân đến điểm an toàn, có điều kiện thực hiện sơ cấp cứu;

Thực hiện ngay các biện pháp cầm máu, chống choáng, hồi sinh tim phổi (CPR) - nếu nạn nhân ngừng thở; cố định xương gãy hoặc cột sống cẩn thận trước khi di chuyển nạn nhân lên cáng y tế để tránh tổn thương thêm (*theo hướng dẫn “sơ cấp cứu”*).

Bước 4. Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế: Khi nhân viên Y tế hoặc người chỉ huy nhận thấy tình trạng thương tích, sức khỏe của nạn nhân bị ảnh hưởng nặng cần đưa đến bệnh viện thì trung dụng ngay ô tô con có sẵn tại Nhà máy hoặc gọi ngay xe cứu thương 115, xe dịch vụ phối hợp để chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa.

Bước 5. Sau khi xử lý cấp cứu nạn nhân xong, nếu là vụ tai nạn nặng hoặc chết người phải phải giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra; khai báo tai nạn lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo đúng quy định pháp luật.

6. Kịch bản (Phương án) xử lý tình huống ứng cứu khẩn cấp

6.1. Cứu nạn, cấp cứu khẩn cấp trong cháy nổ bị bỏng, bị ngạt thở do thiếu o xy:

- **Đánh giá yếu tố liên quan:** Tại Nhà máy XLBT Sài Gòn Xanh có các khu vực, nhà xưởng có chất cháy, nguy cơ cháy, gồm: Khu tái chế nhựa, Lò đốt, hầm khí biogas, kho trấu. Quá trình vận hành và xử lý thành phẩm là hỗn hợp khí cháy axetylen, nhựa tổng hợp, chất thải có chứa hợp chất polyme, hỗn hợp vô cơ, hữu cơ cháy được,...; nếu bị cháy, dưới tác dụng của nhiệt độ cao trong đám cháy sẽ bị phát sinh ra nhiều loại khói và khí độc khác nhau, như: CO, CL, HCL, andehit, SO₂ nếu người hít phải dễ dẫn đến bị ngạt thở, không được thoát nạn và cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

- **Xử lý tình huống như các bước chung nêu trên và huy động lực lượng thực hiện:**

- + Tổ chức chữa cháy theo kịch bản;
- + Đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ (**ứng cứu khẩn cấp**): Cần xác định có người bị mắc kẹt trong đám cháy để tập trung cứu nạn, đưa người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm;
- + Tiến hành sơ cấp cứu ban đầu về tình trạng hô hấp (*ngạt thở - thiếu oxy*), bị bỏng hoặc thương tích (*nẹp xương gãy, rửa – rửa băng vết thương, ...*)

 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 9/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH		
	KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

+ Nếu nạn nhân bị thương tích nhẹ, sức khỏe ổn định thì đưa về Phòng Y tế Nhà máy nghỉ ngơi; nếu nạn nhân bị **đa chấn thương nặng hoặc bị bỏng nặng** thì huy động phương tiện nhanh nhất **đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất** cấp cứu, chữa trị.

6.2. Các trường hợp gặp sự cố bị bỏng do hóa chất, do rò nhiệt lò đốt, sự cố kỹ thuật tái chế nhựa bị ngạt khí, bỏng:

- **Xử lý tình huống như các bước chung nêu trên và huy động lực lượng thực hiện:**

+ Đưa nạn nhân ra khỏi điểm nguy hiểm, tiến hành sơ cấp cứu ban đầu về tình trạng tim, hô hấp (*bị ngạt thở - thiếu oxy*), bị bỏng hoặc thương tích (*nẹp xương gãy, rửa – băng vết thương, ...*), nếu bị hóa chất bắn vào mắt thì dùng nước sạch rửa mắt.

+ Nếu nạn nhân bị thương tích nhẹ, sức khỏe ổn định thì đưa về Phòng Y tế Nhà máy nghỉ ngơi; nếu nạn nhân **bị bỏng nặng, bị suy hô hấp phải huy động phương tiện nhanh nhất đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất** cấp cứu, chữa trị.

6.3. Xử lý cố bị ngạt khí khi làm việc trong không gian hạn chế như hầm biogas, bể, hố, cống, đường ống hoặc khu vực kín thiếu o₂; sự cố rò rỉ khí sinh học (biogas) gây ngạt thở:

- **Xử lý tình huống:** Nếu nạn nhân bị ngạt khí (thiếu o₂) ở không gian hẹp người đến cứu nạn sẽ có nguy cơ bị ngạt thì dùng cành cây có lá tươi và quạt làm lưu thông không khí, dùng dây, sào hoặc biện pháp an toàn đưa nạn nhân ra khỏi điểm nguy hiểm, đưa đến nơi thoáng mát để sơ cấp cứu và sử dụng bình o₂ hỗ trợ hô hấp.

- Nếu nạn nhân hồi tỉnh, sức khỏe được phục hồi tốt, sức khỏe ổn định thì đưa về Phòng Y tế Nhà máy nghỉ ngơi; nếu **nạn nhân bị suy hô hấp có nguy cơ đe dọa tính mạng phải huy động phương tiện nhanh nhất đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất** cấp cứu, chữa trị.

6.4. Cứu nạn do vật sắc nhọn gây thương tích, máy móc thiết bị gây thương tích, tai nạn do vật nặng va chạm, rơi đè lên người lao động (gây vết vết thương hở, chảy máu):

- **Xử lý tình huống như các bước chung nêu trên và huy động lực lượng thực hiện:**

+ Nếu nạn nhân bị mắc kẹt do vật nặng đè mà phương tiện tại chỗ không đưa nạn nhân thoát ra được, trước hết tìm giải pháp để nạn nhân thoát khỏi tình trạng đe dọa nguy hiểm đến tính mạng và gọi ngay đến Đội Cứu nạn, cứu hộ “114” đến hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi điểm mắc kẹt.

+ Khi đưa được nạn nhân ra khỏi vật đè thì sơ cấp cứu ban đầu theo tình trạng thương tích (*hô hấp, vệ sinh vết thương, cầm máu, nẹp cố định với trường hợp gãy xương như hướng dẫn sơ cấp cứu*).

Chữ ký

 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869 NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH	Mã số	KH.YTLD.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 10/13
Tên tài liệu	KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

- Nếu nạn nhân hồi tỉnh, sức khỏe được phục hồi tốt, sức khỏe ổn định thì đưa về Phòng Y tế Nhà máy nghỉ ngơi; nếu ***nạn nhân bị đa chấn thương, tình trạng sức khỏe nguy kịch phải huy động phương tiện nhanh nhất*** đưa nạn nhân ***đến bệnh viện gần nhất*** cấp cứu, chữa trị.

6.5. Tai nạn té ngã, tai nạn giao thông trong nhà máy:

- ***Ứng cứu khẩn cấp:*** Xử lý tình huống theo các bước chung phù hợp với vụ tai nạn; trong đó cần xác định tình trạng thương tích vệ sinh, băng vết thương, cầm máu, kiểm tra nhận định có gãy xương không để sử dụng nẹp cố định như hướng dẫn sơ cấp cứu.

- Nếu nạn nhân hồi tỉnh, sức khỏe được phục hồi tốt, không gãy xương, sức khỏe ổn định thì đưa về Phòng Y tế Nhà máy nghỉ ngơi; nếu ***nạn nhân bị tổn thương xương, thương tích nặng, phải huy động phương tiện nhanh nhất*** đưa nạn nhân ***đến bệnh viện gần nhất*** cấp cứu, chữa trị.

6.6. Sự cố đuối nước:

- ***Ứng cứu khẩn cấp:*** Người phát hiện phải truy hô lớn để những người có mặt gần nhất đến có giải pháp an toàn nhanh nhất (*người biết bơi đã được huấn luyện cứu đuối nước, sử dụng phao, dây thừng, sào,...*) đưa nạn nhân thoát khỏi vùng nước bằng cách dùng bè, phao, sợi dây, hoặc sào dài... ***người có mặt không xuống nước nếu như không biết bơi***, hoặc cảm thấy không an toàn.

Nếu nạn nhân còn tỉnh, hãy ném cho họ 1 đầu dây hoặc 1 đầu sào dài để kéo họ vào bờ; nếu nạn nhân bất tỉnh và bạn là người bơi giỏi đã được huấn luyện qua khóa sơ cấp cứu người bị đuối nước, hãy kéo nạn nhân vào bờ ở tư thế mặt và cổ hướng lên trên.

Nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi khô ráo, bằng phẳng. Đặt nạn nhân nằm nghiêng mặt về bên, đầu hơi thấp dốc nước ở miệng ra, kiểm tra móc dị vật trong miệng nạn nhân ra, nhanh chóng đánh giá tình trạng nạn nhân và tiến hành CPR (*hồi sức tim phổi*)

Sau khi sơ cấp cứu, nhận thấy nạn nhân còn tỉnh, còn thở hãy đặt nạn nhân ở tư thế an toàn (*như được hướng dẫn*) giúp nạn nhân nôn ra các dịch tiết, dị vật hít phải, không để nạn nhân hít lại vào phổi.

- Nếu sau sơ cấp cứu nạn nhân tỉnh táo đưa về Phòng y tế thay quần áo, giữ ấm nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe; nếu ***nạn nhân bất tỉnh hoặc hồi sinh sau cấp cứu nhưng thể trạng yếu huy động phương tiện nhanh nhất*** đưa nạn nhân ***đến bệnh viện gần nhất*** cấp cứu, chữa trị.

6.7. Sự cố điện giật, sét đánh:

- ***Xử lý tình huống:*** Thực hiện theo các bước chung; tuyệt đối không được hoảng loạn hay lao vào cứu người một cách vội vàng vì có thể khiến bạn cũng bị điện giật theo.

 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 11/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH		
	KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

Trước hết ngắt ngay nguồn điện, với nguồn điện cao thế, tuyệt đối không lại gần, giữ khoảng cách tối thiểu 6m cho đến khi đã cắt điện hoàn toàn; nếu sự cố xảy ra ở khu vực có nước, không lại gần nạn nhân và phải ưu tiên tắt nguồn điện ngay lập tức, cần đi ủng tiếp cận nạn nhân và dùng gậy, câu liêm, cành cây khô cách điện đưa nạn nhân ra khỏi vị trí – cách ly hoàn toàn với các vật nghi có điện, vùng cháy do sét đánh đảm bảo an toàn khi sơ cấp cứu.

- Nếu sơ cấp cứu tại chỗ nạn nhân hồi tỉnh, sức khỏe được phục hồi tốt, sức khỏe ổn định thì đưa về Phòng Y tế Nhà máy nghỉ ngơi; nếu ***nạn nhân nguy kịch về tính mạng phải huy động phương tiện nhanh nhất đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất*** cấp cứu, chữa trị.

6.8. Xử lý nạn nhân bị sốc nhiệt, say nắng

- ***Xử lý:*** Di chuyển nạn nhân đến chỗ râm thoáng mát, cởi nới bớt quần áo, chườm nước đá/ đắp khăn lạnh ẩm lạnh lên người bị nạn, cho nạn nhân uống nhiều nước, có nước điện giải thì tốt hơn, bật quạt, dùng thêm phun sương nếu có.

- Nếu nạn nhân hồi tỉnh, sức khỏe được phục hồi tốt, sức khỏe ổn định thì đưa về Phòng Y tế Nhà máy nghỉ ngơi; ***nếu nạn nhân nguy kịch về tính mạng phải huy động phương tiện nhanh nhất đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất*** cấp cứu, chữa trị.

6.9. Trường hợp bị rắn cắn

- ***Xử lý tình huống:*** Khi bị rắn cắn, đưa nạn nhân rời khỏi tầm hoạt động của rắn, giữ tâm lý bình tĩnh (vì hoảng loạn sẽ làm tim đập nhanh và nọc độc lan nhanh hơn); dùng nẹp cố định chân hoặc tay bị cắn để hạn chế tối đa cử động, giúp làm chậm sự lây lan của nọc độc (như cố định một trường hợp gãy xương); giữ đúng tư thế đặt vùng bị cắn nằm ngang hoặc thấp hơn mức tim; rửa nhẹ nhàng vết cắn bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy trong 15–20 phút, sau đó phủ lên vết thương một miếng gạc khô, sạch; tháo bỏ nhẫn, vòng tay, hoặc nới lỏng quần áo ở vùng chi bị cắn trước khi vết thương sưng nề to gây chèn ép. ***Nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất*** cấp cứu, chữa trị.

Nếu có thể, hãy ghi nhớ hoặc ***chụp lại hình ảnh dạng/ màu sắc con rắn*** để bác sĩ nhận biết và dùng huyết thanh kháng nọc độc chính xác.

7.0. Tại Nhà máy có công nhân viên bị bệnh cấp về tim mạch, hô hấp, tiêu chảy:

- ***Ứng cứu khẩn cấp:*** Tổ trưởng hoặc người trong Tổ điện thoại báo ngay về Phòng Y tế để điều xe điện đến đưa người bệnh về Phòng Y tế Nhà máy kiểm tra cấp thuốc.

- ***Chuyển bệnh nhân đến bệnh viện điều trị:*** Sau khi đến Phòng Y tế Nhà máy, nhân viên Y tế kiểm tra nhận thấy bệnh nhân cần đưa đến bệnh viện điều trị thì báo BP Hành chính điều xe hoặc gọi xe dịch vụ đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất khám, điều trị.



 Saigonxanh	CÔNG TY TNHH CNSH SÀI GÒN XANH Địa chỉ: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Cầu Kieu, TP. HCM Điện thoại: 028.3844.2457 – 028.3997.1869	Mã số	KH.YTLĐ.26
		Phiên bản	ATVSLĐ.26
		Ngày	/8/2026
		Số trang	: Trang 12/13
Tên tài liệu	NHÀ MÁY XLBT SÀI GÒN XANH KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP		

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động tại Nhà máy XLBT Sài Gòn Xanh và quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp này là tài liệu xác định cơ bản để xử lý các tình huống xảy ra tại Nhà máy XLBT Sài Gòn Xanh nhằm đảm bảo sơ cấp cứu ban đầu với CB CNV làm việc tại Nhà máy; hàng năm Nhà máy tổ chức diễn tập xử lý tình huống theo quy định.

Nhà máy phải thường xuyên kiểm tra thực hiện đúng quy trình sản xuất, vận hành máy móc thiết bị, phát hiện những nguy cơ mất an toàn, thực hiện các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả, không để xảy ra sự cố có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của CB CNV trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Giao Thường trực BP ATVSLĐ hàng năm phối hợp với BP Y tế và Giám đốc Nhà máy kiểm tra, đánh giá tình hình liên quan tham mưu Ban Lãnh đạo cập nhật khi có phát sinh thêm các nguy cơ sự cố xảy ra gây tác động đến tính mạng, sức khỏe của CB CNV làm việc tại Nhà máy hoặc khi cần thay đổi phương án ứng cứu khẩn cấp sau mỗi đợt diễn tập.

Giao BP Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này./

Chữ



